NOTAS GERAIS: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014;
2 - A DOBRA DAS ARMADURAS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/2014;
3 - A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DO TERRENO E NÃO DEVE SER FEITA ACUMULANDO DIFERENÇAS;
4 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ INICIAR APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES;
5 - AS FORMAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS;
6 - A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE INSPECIONADA;
7 - QUALQUER ALTERAÇÃO DE RESISTÊNCIA OU DIMENSÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA;
8 - O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO SEGUINDO COMO BASE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS (Fck);
9 - CASO SEJA NECESSÁRIO EMENDA DE BARRA NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 9 DA NBR-6118/2014;
10 - EM TODOS OS VÃOS DE PORTAS, JANELAS E VITRÔS DEVERÃO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS;

V9
ESC 1:50



V10
ESC 1:50



V11
ESC 1:50



V12
ESC 1:50



V13
ESC 1:50



V14
ESC 1:50



V15
ESC 1:50

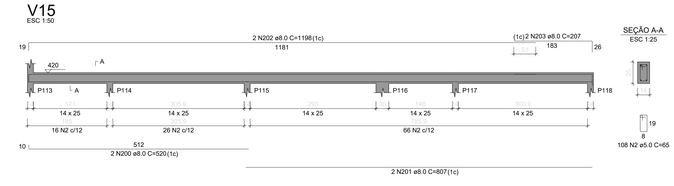

V16
ESC 1:50

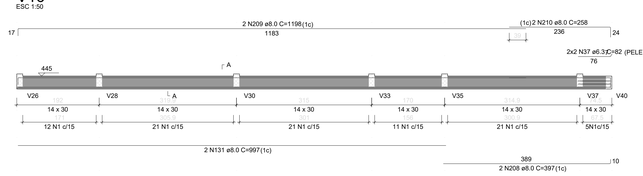

V18
ESC 1:50

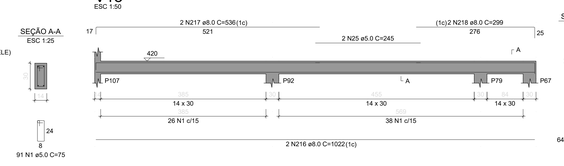

V19
ESC 1:50



V20
ESC 1:50



V21
ESC 1:50



V22
ESC 1:50



V23
ESC 1:50



V24
ESC 1:50



V25
ESC 1:50



V26
ESC 1:50



V27
ESC 1:50



V28
ESC 1:50



V29
ESC 1:50



V30
ESC 1:50



V31
ESC 1:50



V32
ESC 1:50



V33
ESC 1:50



V34
ESC 1:50



V35
ESC 1:50



V36
ESC 1:50



V37
ESC 1:50



V38
ESC 1:50

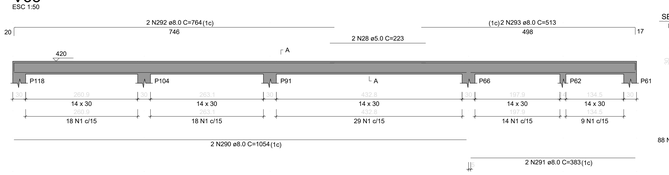

V39
ESC 1:50



V40
ESC 1:50

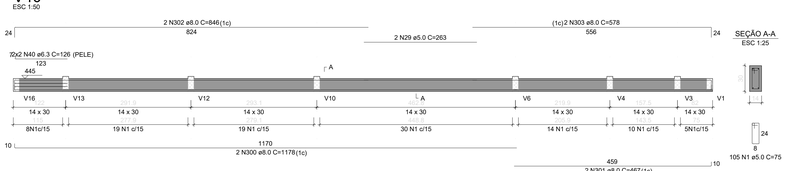

V1
ESC 1:50

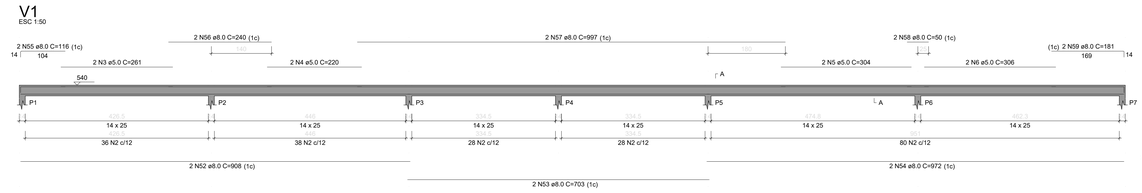

V2
ESC 1:50

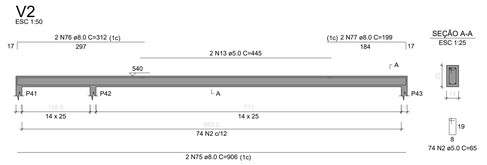

V3
ESC 1:50

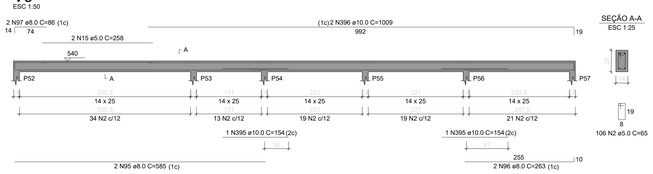

V4
ESC 1:50

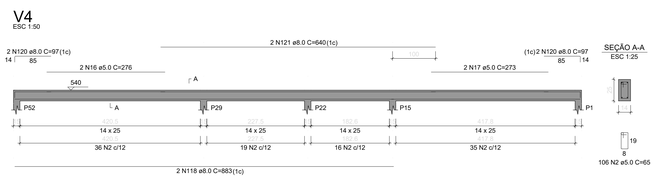

V5
ESC 1:50



V1
ESC 1:50

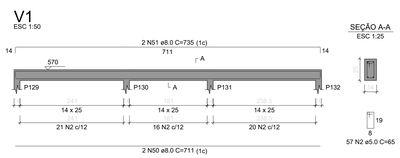

V2
ESC 1:50

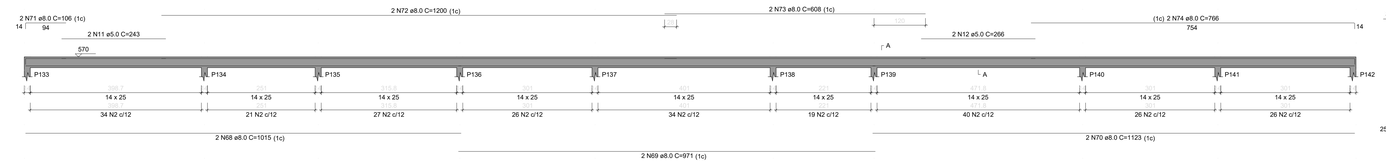

V3
ESC 1:50

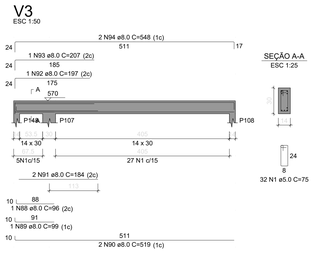

Aprovação/Autentificações:

ESTADO DO MATO GROSSO

Cliente:

Prefeitura Municipal de PARANAÍTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA
Rua Alceu Rossi, s/n - centro - 78590-000
Telefone: (66) 3563-2700
CNPJ: 03.239.043/0001-12

OSMAR ANTONIO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Autor do Projeto/Responsavel Tecnico:

ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
Assinado digitalmente por ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
MS: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=22428320000178, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.11 08:44:18-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

AGIL PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS
Tv. do Parecis, 24 Sala B - Centro, Colider - MT, 78500-000
CNPJ: 17.787.272/0001-86

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR- 141259/D
Projetista: Thaynara Teixeira

Tipo de Obra: INSTITUCIONAL **Modalidade:** PÚBLICA

DADOS DA OBRA

Objeto de contrato: **Convênio:**0000
PROJETO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO

Endereço da obra:
Estrada Vicinal LO-09, Comunidade: Sombra da Manhã, Lote 608, Assentamento São Pedro, Zona Rural, CEP: 78590-000, PARANAÍTA-MT
Coordenada:
09°46'14.86"S | 56°41'09.53"O

ASSUNTO DE PROJETO

Conteudo:
VIGAS RESPALDO - PSF

Quadro de Áreas/Legenda:
VER PROJETO ARQUITETÔNICO

REV: 0
DATA: Agosto de 2023.
ESCALA: INDICADA
NOMECLATURA: EST. CON
FOLHA: 25/29

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NBR-6118: 2014)	
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	I - FRACA (RURAL)
COBRIMENTOS	PILARES: 3.0 CM
	VIGAS :3.0 CM
	LAJES: 2.5 CM
	SAPATAS: 4.5 CM
PROPRIEDADES DO CONCRETO	PILARES: C25 FCK = 25 MPA
	VIGAS: C25 FCK = 25 MPA
	LAJES: C25 FCK = 25 MPA
	FUNDAÇÃO: C25 FCK = 25 MPA
DIMENSÕES	ESTRUTURA: CENTIMETROS (CM), QUANDO NÃO ESPECIFICADAS
	BITOLAS: MILÍMETROS (MM)
TIPO DE CIMENTO (NBR 11578)	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
FATOR ÁGUA/CIMENTO	0,5
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO	362,65 KG/M³ (CÓD. 94965 - REF. SINAPI 02/2022)
SLUMP DO CONCRETO	8,00 CM
ESPECIFICAÇÕES DOS AGREGADOS	AREIA MEDIA
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM)

© OS DESENHOS CONTIDOS NESTE PROJETO SÃO PROPRIEDADE INTELECTUAL DA AGIL PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. E NÃO PODEM SER REPRODUZIDOS, ALTERADOS OU UTILIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E POR ESCRITO DA MESMA.