

CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO

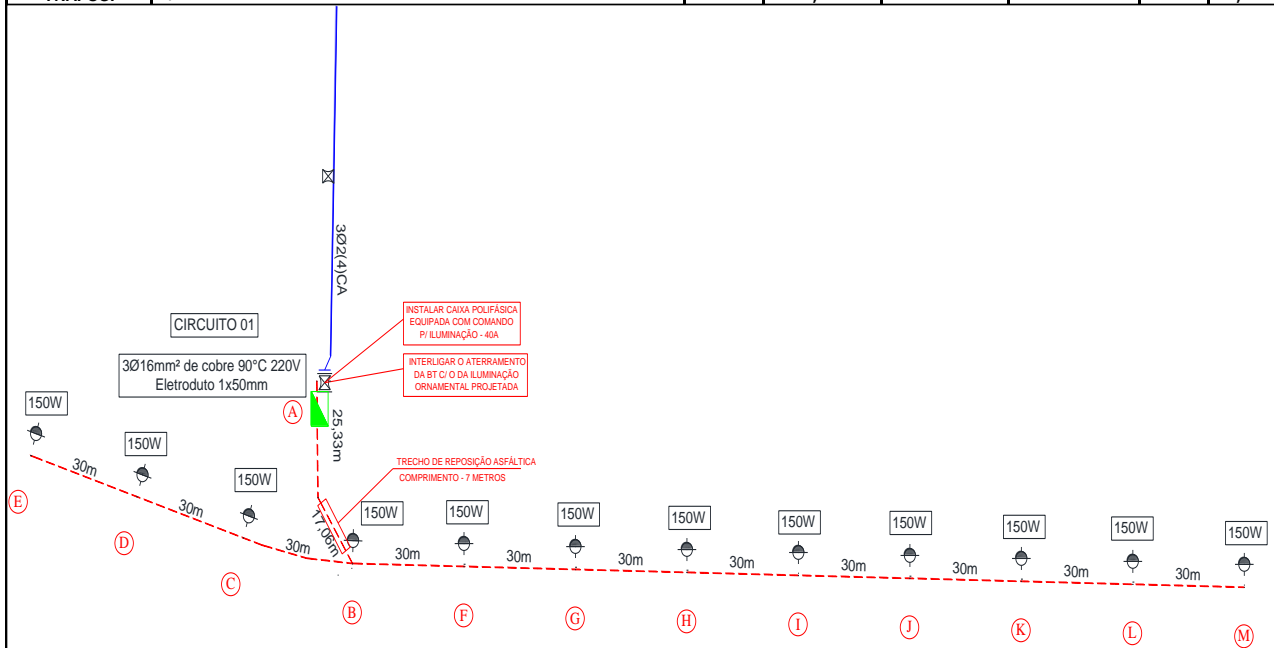
SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

NUMERO DE TRAFOS:	3Ø - de 45kVA EXISTENTE
-------------------	-------------------------

PRIM:	13,8KV
--------------	--------

SEC: 220/127v

F.P:	0,92
-------------	------

[illegible]

DEMANDA NOTURNA

DEMANDA DIURNA

PREPARADO POR : RODRIGO ALVES DE MELO_VISTO

EM 24/05/2024

FOLHA DE

6mm² 0,00308

10mm² 0,00183

16mm² 0,00115