

## CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO

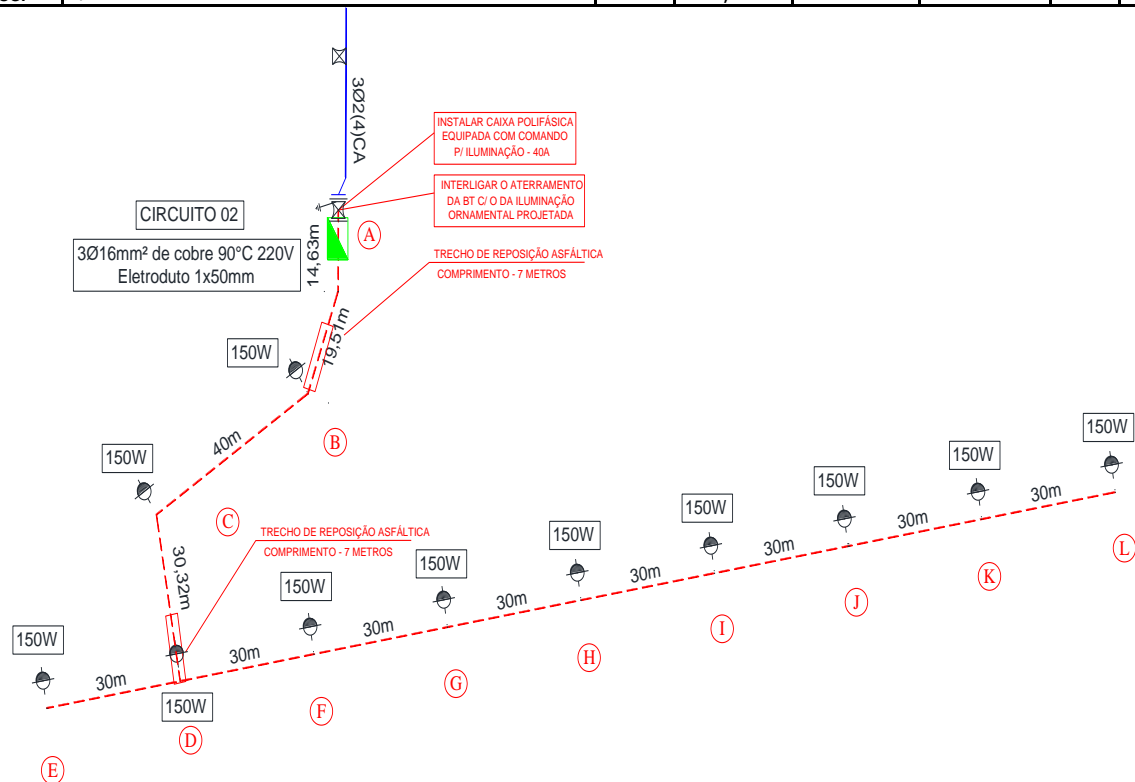
**SERVIÇO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| NUMERO DE TRAFOS: | 3Ø - de 75kVA EXISTENTE |
|-------------------|-------------------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>PRIM:</b> | 13,8KV |
|--------------|--------|

**SEC:** 220/127v

|             |      |
|-------------|------|
| <b>F.P:</b> | 0,92 |
|-------------|------|

[illegible]

6mm<sup>2</sup> 0,00308

10mm<sup>2</sup> 0,00183

16mm<sup>2</sup> 0,00115